

NEW★STAR

スモクローザ

SAC64FN・SAC65FN・SAC66FN 通路側上枠格納型

《注意事項》

- ## 《施工時のお願い》

- ## 《安全管理の点検》

1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。

●ドアクローザ コンシールドタイプ60シリーズ併用

注) 左右勝手があります。

《概要》



※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。




注) 1. SAC64FNはドア重量が70kg 以下の場合、
ピボットヒンジ11A・11B・11Cが使用可能です。
2. SAC65・66FNは、標準ピボットヒンジは
使用出来ません。


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SAC64FN	180	123	78	68	100	480	108	180	328	20	35	69	45
SAC65FN	190	115	70	60	92	490				28	41	85	50
SAC66FN						500				118	200	358	30

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

■仕様

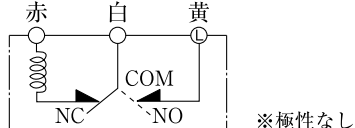型 式	SAC64FN	SAC65FN	SAC66FN
防災評定番号	BCJ-DCS-24		
動作形態	非常時通電型		
定格電圧	DC24V		
定格電流	250mA		
使用電圧範囲	DC19.2V～DC28.8V		
通電時間	100msec		
使用温度範囲	-10℃～+50℃		
接点容量	ランプ負荷 2A		
外部配線	3線式（順次送り可能）		
リード線	600V2種ビニール絶縁電線 赤・白・黄各1本 150mm		
ドアストップ角度	80°～95°		
プレート	ステンレス ヘアライン仕上		
リセット方法	手動復帰		
重 量	約2.8kg（ドアクローザ除く）		
回 路			

■取付要領図

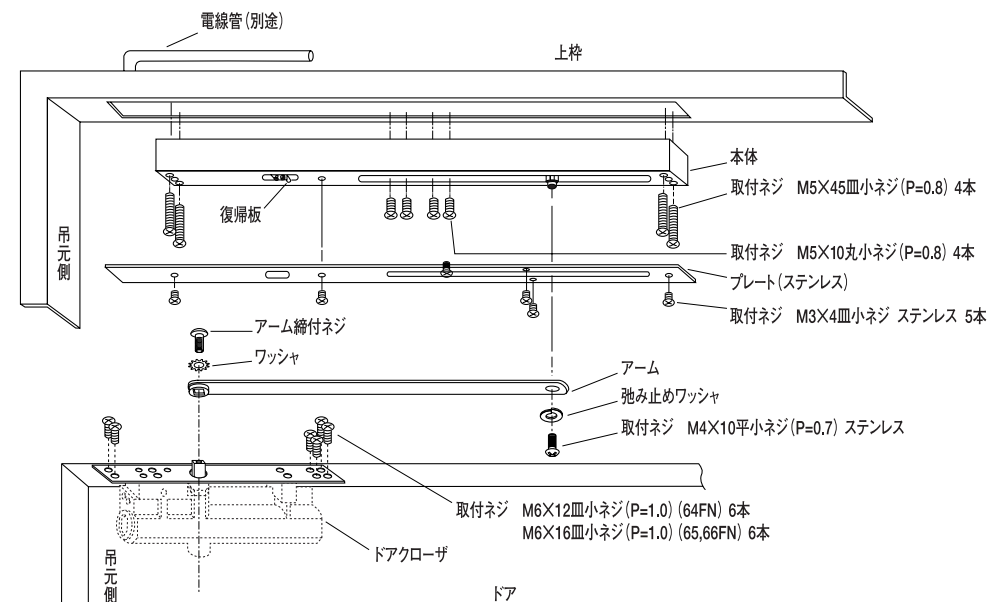


■使用時の注意

- 本機取付けの上枠側裏板は、取付図面に記入してあります。板厚 4.5mm 以上のものを強固に取付けて下さい。
- 本機は戸袋のない防火・防煙ドアに使用するのが普通ですが、戸袋付のドアに付ける場合は、ドアのもどり代1度（約 $\frac{1}{1000}$ ）を考慮して、その分だけ戸袋を深くして下さい。
- 本機を取付けたドアのストップ後の開き角度は3度（約 $\frac{3}{1000}$ ）ですので、それ以上ドアを回転させないで下さい。
- 動作確認ランプの表示が必要な場合は、黄色線を使用して下さい。

■アーム取付方法


モンキー等で主軸を約 90° 回転させ、軸が戻りきらない間にアームを差込んで下さい。

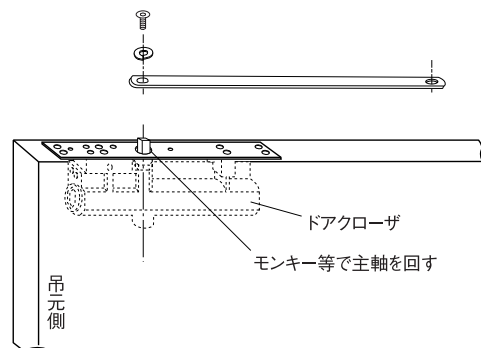

■ストップ角度調整方法

ストップ角度の調整は 5mm 丸棒（又はネジ）をストップ角度調整リングに差込み、矢印方向に回転して調整して下さい。

- A方向……ストップ角度が大さくなる
 - B方向……ストップ角度が小さくなる
- （調整範囲は各々の納り図をご参照下さい。）

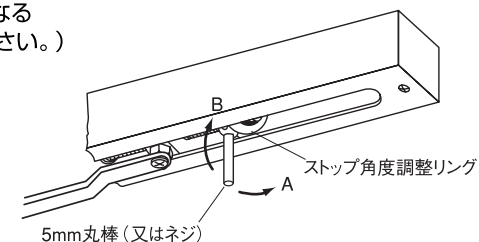

■リセット方法

通電動作後は本機吊元側にある復帰板を矢印方向に押して、本機をリセットして下さい。（リセットしないと防火・防煙ドアは保持されません。）

